


Andeby Varme A/S


Fjernvarmedeklaration 2025 (Eksempel/Fiktiv)

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 0,52


Vedvarende energi

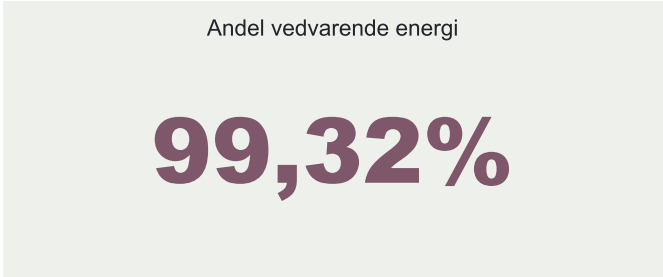

Rangering - CO₂ udledning

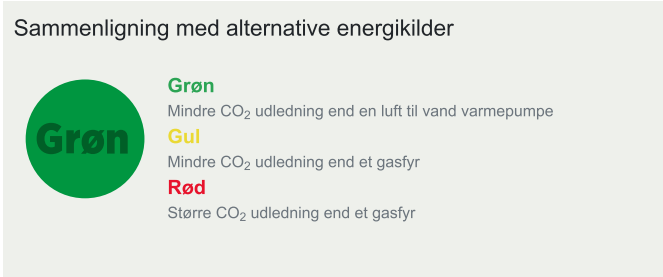

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

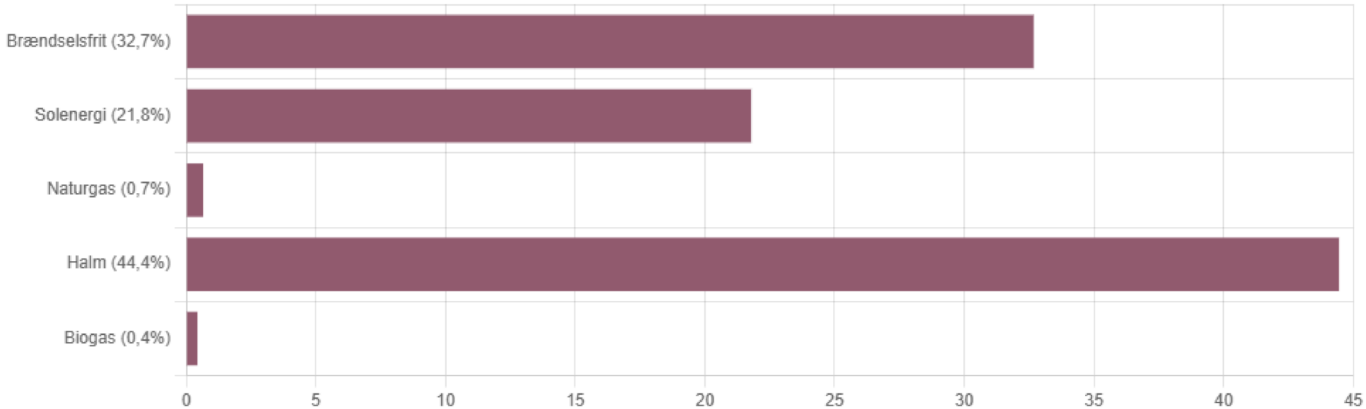

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,5	kg/GJ	1,6	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	15,3	g/GJ	55,1	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	1,4	kg/GJ	5,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	58,7	g/GJ	211,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	46,3	g/GJ	166,7	mg/kWh
CO (Kuliite)	166,1	g/GJ	598,0	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	3,7	g/GJ	13,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	10,7	g/GJ	38,5	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Andeby Varme A/S
CVR:23657418
Paradisæblevej 111 | 2500 Andeby
+45 21 56 97 51 | emb@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.